

卫生评价意见书

样品名称:	生活饮用水	生产厂家:	双牌县水务建设投资公司
样品来源:	☒ 毛家岭水厂 ☐ 理家坪水厂	样品数量:	1 批次
样品状态及包装:	液态	检测及判定依据:	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023
报告编号:	A2240828738126		
检验日期:	2025-10-20~2025-10-27		
检测项目	☒ 43 项: 菌落总数, 色度, 臭和味, 肉眼可见物, pH, 总硬度 (以 CaCO₃ 计), 铁, 锰, 铜, 锌, 铝, 硫酸盐, 氯化物, 溶解性总固体, 氟化物, 硝酸盐 (以 N 计), 砷, 汞, 镉, 铬 (六价), 铅, 三氯甲烷, 亚氯酸盐, 氯酸盐, 总大肠菌群, 溴酸盐, 氨 (以 N 计), 总 α 放射性, 总 β 放射性, 氰化物, 浑浊度, 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计), 三溴甲烷, 大肠埃希氏菌, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 二氯乙酸, 三氯乙酸, 三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和), 游离氯 (消毒剂指标根据具体消毒方式确认指标) ☐ 97 项: 菌落总数, 色度, 臭和味, 肉眼可见物, pH, 总硬度 (以 CaCO₃ 计), 铁, 锰, 铜, 锌, 铝, 硫酸盐, 氯化物, 溶解性总固体, 氟化物, 硝酸盐 (以 N 计), 砷, 汞, 镉, 铬 (六价), 铅, 三氯甲烷, 亚氯酸盐, 氯酸盐, 总大肠菌群, 溴酸盐, 氨 (以 N 计), 总 α 放射性, 总 β 放射性, 氰化物, 浑浊度, 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计), 三溴甲烷, 大肠埃希氏菌, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 二氯乙酸, 三氯乙酸, 三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和), 硒, 银, 四氯化碳, 铍, 苯乙烯, 阴离子合成洗涤剂, 镍, 苯并 (a) 芘, 挥发酚类 (以苯酚计), 马拉硫磷, 乐果, 五氯酚, 三氯乙烯, 四氯乙烯, 苯, 甲苯, 氯苯, 1, 4-二氯苯, 2, 4, 6-三氯酚, 硼, 二甲苯 (总量), 氯乙烯, 钡, 六氯苯, 钼, 1, 1-二氯乙烯, 1, 2-二氯乙烯, 1, 2-二氯乙烯 (总量), 莠去津, 百菌清, 丙烯酰胺, 敌敌畏, 二氯甲烷, 环氧氯丙烷, 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯, 六氯丁二烯, 三氯苯 (总量), 铊, 铈, 微囊藻毒素-LR, 溴氰菊酯, 贾第鞭毛虫, 隐孢子虫, 钠, 七氯, 毒死蜱, 呋喃丹, 灭草松, 2, 4-滴, 草甘膦, 乙草胺, 土臭素, 2-甲基异莰醇, 高氯酸盐, 游离氯 (消毒剂指标根据具体消毒方式确认指标)		
评价意见	按生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023 对该出厂水进行检测, 该报告结果表明符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 要求。		
公司名称 (公章):		湖南品标华测检测技术有限公司	





检测报告

报告编号 A2240828738126 第 1 页 共 9 页

委托单位 双牌县水务建设投资有限公司

委托单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

受检单位 双牌县水务建设投资有限公司

受检单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

样品类型 生活饮用水

检测类别 委托检测



湖南品标华测检测技术有限公司



No. 29665A72CB

报告说明

报告编号: A2240828738126

第 2 页 共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的, 本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由客户负责; 采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章, 不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757302, 82757303

编 制:

邓敏

签 发:

汪颖

审 核:

夏书

签发人职位:

技术负责人

签 发 日 期:

2025/10/31

检测结果

报告编号: A2240828738126

第 3 页 共 9 页

一、基础信息

项目名称	双牌县水务建设投资有限公司		
项目地址	湖南永州市双牌县双电路 128 号		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-10-20~2025-10-27
采样人员	刘哲轩、谢斌		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
生活饮用水	毛家岭水厂出厂水采样点	详见表 4-1	1 次*1 天
备注: 1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

检测结果

报告编号: A2240828738126 第 4 页 共 9 页

三、检测方法及仪器

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1	2MPN/100mL	生化培养箱 BSP-250 TTE20200614
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.1	2MPN/100mL	生化培养箱 BSP-250 TTE20200614
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1	1CFU/mL	生化培养箱 BSP-250 TTE20200614
	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1	0.0010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20235683
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5	0.0009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G TTE20203132
	锰		0.00006mg/L	
	铅		0.00007mg/L	
	铜		0.00009mg/L	
	锌		0.0009mg/L	
	镉		0.00006mg/L	
	铝		0.0012mg/L	
	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1	0.0001mg/L	原子荧光光度计 BAF-2000 TTE20213875
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852

检测结果

报告编号: A2240828738126

第 5 页 共 9 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2	0.1mg/L	离子色谱仪 CIC-D260 TTE20236236
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.2	0.15mg/L	
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.3	0.15mg/L	
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.2	0.75mg/L	
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 22.1	0.005mg/L	
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	0.00003mg/L	气质联用仪 GCMS-QP2020NX TTE20190941
	一氯二溴甲烷		0.00005mg/L	
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L	
	三溴甲烷		0.00012mg/L	
	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.1	0.0020mg/L	气相色谱仪 GC-2010Plus TTE20150002
	三氯乙酸		0.0010mg/L	
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 20.1	0.23mg/L	5mL 滴定管
	亚氯酸盐		0.04mg/L	TTE2020118W
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1	0.5NTU	便携式浊度仪 TN450 TTE20241125
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	/	/

检测结果

报告编号: A2240828738126

第 6 页 共 9 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1	/	pH 计 F2-Standard TTE202521594
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1	4mg/L	电子天平 ME204E TTE20153042
	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1	1.0mg/L	数字瓶口滴定 50mL TTF20232864
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1	0.05mg/L	50mL 滴定器 TTF20222014
	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 GB/T 5750.13-2023	0.016Bq/L	低本底 α、β 测量仪 FYFS-400X TTE20191803
	总 β 放射性		0.028Bq/L	
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3	0.02mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501 TTE20160588

检测结果

报告编号: A2240828738126

第 7 页 共 9 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:			
样品类型	生活饮用水		
采样点名称	毛家岭水厂出厂水采样点 12:47	样品状态	无色、透明、无异味、无浮油
采样方法	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存		
采样时间	2025-10-20	检测日期	2025-10-20~2025-10-27
检测结果:			
检测项目	结 果	参考中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	单 位
总大肠菌群	未检出	不应检出	MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不应检出	MPN/100mL
菌落总数	未检出	100	CFU/mL
砷	0.0018	0.01	mg/L
镉	< 0.00006	0.005	mg/L
铬 (六价)	< 0.004	0.05	mg/L
铅	< 0.00007	0.01	mg/L
汞	< 0.0001	0.001	mg/L
氰化物	< 0.002	0.05	mg/L
氟化物	0.1	1.0	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.54	10	mg/L
三氯甲烷	0.0221	0.06	mg/L
一氯二溴甲烷	0.00063	0.1	mg/L
二氯一溴甲烷	0.00480	0.06	mg/L
三溴甲烷	< 0.00012	0.1	mg/L
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值总和)	0.455	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	/
二氯乙酸	0.0245	0.05	mg/L
三氯乙酸	0.0300	0.1	mg/L
溴酸盐	< 0.005	0.01	mg/L

检测结果

报告编号: A2240828738126 第 8 页 共 9 页

续上表:


检测项目	结 果	参考中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	单 位
亚氯酸盐	< 0.04	0.7	mg/L
氯酸盐	< 0.23	0.7	mg/L
色度	< 5	15	度
浑浊度	0.56	1	NTU
臭和味	无	无异臭、异味	/
肉眼可见物	无	无	/
pH 值	7.97	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
铝	0.0054	0.2	mg/L
铁	0.0094	0.3	mg/L
锰	0.00047	0.1	mg/L
铜	0.00067	1.0	mg/L
锌	0.0029	1.0	mg/L
氯化物	10.4	250	mg/L
硫酸盐	5.98	250	mg/L
溶解性总固体	262	1000	mg/L
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	90.5	450	mg/L
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	0.76	3	mg/L
氨 (以 N 计)	0.10	0.5	mg/L
总 α 放射性	< 0.016	0.5 (指导值)	Bq/L
总 β 放射性	0.106	1 (指导值)	Bq/L
游离氯	0.51	≤2 (出厂水和末梢水限值) ≥0.3 (出厂水余量)	mg/L

检测结果

报告编号: A2240828738126

第 9 页 共 9 页

附: 采样照片

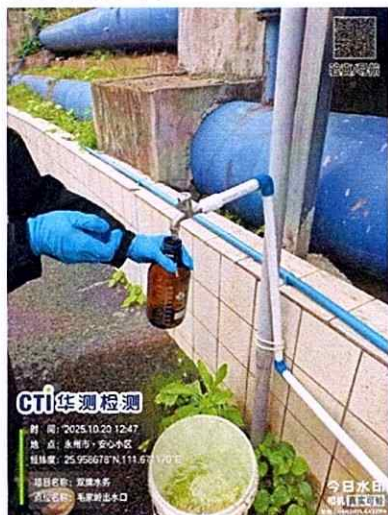

报告结束



检测 报 告

报告编号 A2240828738127 第 1 页 共 4 页

委托单位 双牌县水务建设投资有限公司

委托单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

受检单位 双牌县水务建设投资有限公司

受检单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

样品类型 生活饮用水

检测类别 委托检测



湖南品标华测检测技术有限公司



No. 296659BE23

报告说明

报告编号: A2240828738127

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的, 本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由客户负责; 采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章, 不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757302, 82757303

编

制:

邓敏

审

核:

夏飞

签

发:

汪颖

签发人职位:

技术负责人

签发日期:

2025/10/31

检测结果

报告编号: A2240828738127

第 3 页 共 4 页

一、基础信息

受检单位	双牌县水务建设投资有限公司		
受检单位地址	湖南永州市双牌县双电路 128 号		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-10-20
采样人员	刘哲轩、谢斌		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

检测类型	采样点位	检测项目	检测频次
生活饮用水	毛家岭水厂出厂水采样点	详见表 4-1	详见表 4-1
备注: 1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

三、检测内容

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号 及编号
生活饮用水	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 8.4	0.02mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪
	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 5.1	0.02mg/L	Q-CL501 TTE20160588
	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 9.3	0.01mg/L	便携式臭氧快速测定仪 Q-03-1 TTE20182374

检测结果

报告编号: A2240828738127

第 4 页 共 4 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:			
样品类型	生活饮用水		
采样点名称	毛家岭水厂出厂水采样点	样品状态	/
采样方法	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存		
采样时间	2025-10-20	检测日期	2025-10-20
检测结果:			
检测项目	结 果	参考中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	单 位
二氧化氯	0.49	≤0.8 (出厂水和末梢水限值) ≥0.1 (出厂水余量)	mg/L
总氯	0.55	≤3 (出厂水和末梢水限值) ≥0.5 (出厂水余量)	mg/L
臭氧	ND	≤0.3 (出厂水和末梢水限值)	mg/L
备注: ND=未检出。			

附: 采样照片



报告结束