

卫生评价意见书

样品名称:	生活饮用水	商 标:	无
生产厂家:	双牌县水务建设投资公司	样品来源:	该公司
样品数量:	1	批 号:	2022 年 12 月 2 号
送样单位:	双牌县水务建设投资公司	送样人:	
样品状态及包装:	液态	报告编号:	A2220024266117
检验依据:	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2006		
检验日期:	2022 年 12 月 2-2022 年 12 月 12 日		
检验项目:	钼、铍、硼、锑、镍、钡、铊、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、 铅、铝、铁、锰、钠、银、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、硫酸盐、氯 化物、氟化物、氰化物、硝酸盐氮、硫化物、氨氮、耗氧量、甲醛、 三氯乙烯、四氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、丙烯酰胺、苯并（α） 芘、微囊藻毒素-LR、环氧氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯 苯、滴滴涕、六六六、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三 卤甲烷、氯苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙苯、六氯丁二烯、 二氯甲烷、苯乙烯、甲苯、氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、二甲苯、阿特 拉津、百菌清、毒死蜱、邻苯二甲酸二酯、七氯、六氯苯、乐果、甲 基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、呋喃丹、溴氰菊酯、敌敌畏、灭草松、 2,4-滴、草甘膦、三氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙醛、氯化氰、2,4,6- 三氯酚、亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、五氯酚、游离氯、林丹、1,2- 二氯乙烯、苯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总 数、总 α 放射性、总 β 放射性、隐孢子虫、贾第鞭毛虫		

评价意见:



检测 报 告

报告编号 A2220024266117 第 1 页 共 15 页

委托单位 双牌县水务建设投资有限公司

委托单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

受检单位 双牌县水务建设投资有限公司

受检单位地址 湖南永州市双牌县双电路 128 号

样品类型 生活饮用水

检测类别 委托检测



No. 29665D58A1

报告说明

报告编号: A2220024266117

第 2 页 共 15 页

1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
2. 本报告无报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章,不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址:长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757312, 82755235

传真: 0731-82757301

编

制:

汪颖

签

发:

汪颖

审

核:

夏丹

签发人职位:

技术负责人

签发日期:

2023/01/10

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 3 页 共 15 页

一、基础信息

受检单位	双牌县水务建设投资有限公司		
受检单位地址	湖南永州市双牌县双电路 128 号		
检测类别	委托检测	检测日期	2022-12-02~2022-12-12
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

检测类型	采样点位	检测项目	检测频次
生活饮用水	毛家岭水厂出厂水采样点	详见表 4-1	1 次*1 天
备注: 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。			

三、检测内容

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1.1	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5NTU	便携式浊度仪 TN450 TTE20223714
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1	/	/
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1	/	便携式多参数分析仪 DZB-712 TTE20212481
	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1	1.0mg/L	50ml 酸式滴定管 TTE2020106W

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 4 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号 及编号
生活饮用水	挥发酚类 （以苯酚计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006 9.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	阴离子合成洗 涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006 10.1	0.050mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2	0.75mg/L	离子色谱仪 CIC-D160 TTE20214147
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2	0.15mg/L	离子色谱仪 CIC-D160 TTE20214147
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006 8.1	4mg/L	电子天平 ME204E TTE20153042
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2	0.1mg/L	离子色谱仪 CIC-D160 TTE20214147
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	硝酸盐 （以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3	0.15mg/L	离子色谱仪 CIC-D160 TTE20214147
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1.1	1CFU/mL	生化培养箱 BSP-250 TTE20200614
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1	2MPN/100mL	

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 5 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号 及编号
生活饮用水	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3.1	2MPN/100mL	生化培养箱 LRH-250 TTE20150209
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4.1	2MPN/100mL	
	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合 指标 GB/T 5750.7-2006 1.1	0.05mg/L	25ml 滴定管 TTE2020113W
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006	0.016Bq/L	低本底 αβ 测量仪 FYFS-400X TTE20191803
	总 β 放射性		0.028Bq/L	
	氨氮 （以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006 9.1	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.005mg/L	电感耦合等离子体光 谱仪 PE Optima8300 TTE20151471
	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.5	0.00003mg/L	电感耦合等离子体光 谱仪 NexION 1000G TTE20203132
	铈		0.00007mg/L	
	钡		0.0003mg/L	
	镍		0.00007mg/L	
	铝		0.00006mg/L	
	铍		0.00003mg/L	
	铊		0.00001mg/L	
	硼		0.0009mg/L	
	铁		0.0009mg/L	
	锰		0.00006mg/L	
	铜		0.00009mg/L	
	锌		0.0008mg/L	
	砷		0.00009mg/L	
	镉		0.00006mg/L	
	铅		0.00007mg/L	
	铝		0.0006mg/L	

检测结果

报告编号: A2220024266117

第 6 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1	0.0004mg/L	原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213875
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1	0.0001mg/L	
	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	三氯甲烷		0.00003mg/L	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010NX TTE20190941
	四氯化碳		0.00021mg/L	
	三氯乙烯		0.00019mg/L	
	四氯乙烯		0.00014mg/L	
	氯乙烯		0.00017mg/L	
	1,1-二氯乙烯		0.00012mg/L	
	1,2-二氯乙烯	顺式-1,2-二氯乙烯	0.00012mg/L	
		反式-1,2-二氯乙烯	0.00006mg/L	
	三溴甲烷		0.00012mg/L	
	二氯甲烷		0.00003mg/L	
	1,2-二氯乙烷		0.00006mg/L	
	1,1,1-三氯乙烷		0.00008mg/L	
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L	
	一氯二溴甲烷		0.00008mg/L	
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）		/	
	苯		0.00004mg/L	
	甲苯		0.00011mg/L	
	乙苯		0.00006mg/L	

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 7 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备					
样品类型	检测项目		检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号 及编号
生活 饮用 水	二甲苯 （总 量）	对（间） 二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定 挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006	0.00013mg/L/ 0.00005mg/L	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010NX TTE20190941
		邻二甲苯		0.00011mg/L	
	苯乙烯			0.00004mg/L	
	氯苯			0.00004mg/L	
	1,2-二氯苯			0.00003mg/L	
	1,4-二氯苯			0.00003mg/L	
	六氯丁二烯			0.00011mg/L	
	六六六 （总 量）	α-六六六		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2	
		β-六六六	0.00001mg/L		
		δ-六六六	0.00001mg/L		
		γ-六六六	0.00001mg/L		
	林丹			0.00001mg/L	
	滴滴涕	p,p-DDE	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2	0.00002mg/L	气相色谱仪 8890 TTE20212647
		o,p-DDT		0.00002mg/L	
		p,p-DDD		0.00002mg/L	
		p,p-DDT		0.00002mg/L	
	敌敌畏		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2	0.00005mg/L	气相色谱仪 GC-2010plus TTE20150002
	乐果			0.0001mg/L	
	对硫磷			0.0001mg/L	
	甲基对硫磷			0.0001mg/L	
	马拉硫磷			0.0001mg/L	
	毒死蜱		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1	0.002mg/L	气相色谱仪 GC-2010plus TTE20150002
	氯化氰 （以 CN ⁻ 计）		生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指 标 GB/T5750.10-2006 11.1	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	二氯乙酸		生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指 标 GB/T5750.10-2006 9.1	0.002mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
	三氯乙酸			0.001mg/L	

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 8 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号 及编号
生活 饮用 水	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产 物指标 GB/T 5750.10-2006 12.1	0.00004mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
	五氯酚		0.00003mg/L	
	七氯	生活饮用水标准检验方法 消毒副产 物指标 GB/T 5750.10-2006 19.1	0.0002mg/L	气相色谱仪 8890 TTE20212647
	三氯苯 （总 量）	1,3,5-三氯苯	0.00004mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
		1,2,4-三氯苯	0.00004mg/L	
		1,2,3-三氯苯	0.00004mg/L	
	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指 标 GB/T 5750.8-2006 24.1	0.00002mg/L	
	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1	0.00005mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
	灭草松		0.0002mg/L	
	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1	0.0004mg/L	气相色谱仪 8890 TTE20212647
	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B 固相萃取/ 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机 化合物	0.000078mg/L	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra TTE20151548
	邻苯二甲酸二（2-乙 基己基）酯		0.00009mg/L	
	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 11.1	0.0002mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指 标 GB/T 5750.8-2006 17.1	0.0001mg/L	气相色谱仪 GC-2030 TTE20190942
	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指 标 GB/T 5750.8-2006 13.1	0.00006mg/L	高效液相色谱仪 LC-20A TTE20171461
	苯并（a）芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指 标 GB/T 5750.8-2006 9.1	0.0000014mg/L	高效液相色谱仪 LC-20A TTE20171461
	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 有机物指 标 GB/T 5750.8-2006 18.1	0.025mg/L	高效液相色谱仪 LC-20A TTE20171461

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 9 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 15.1	0.000125mg/L	高效液相色谱仪 LC-20A TTE20171461
	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 8.1	0.001mg/L	气相色谱仪 GC-2010plus TTE20150002
	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1	0.00005mg/L	气相色谱仪 GC-2010plus TTE20150002
	总氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.1	0.01mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501 TTE20182372
	游离氯		0.01mg/L	
	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 6.1	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20142852
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 13.1	0.04mg/L	5mL 滴定管 TTE2020118W
	氯酸盐		0.23mg/L	
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14.1	0.005mg/L	离子色谱仪 CIC-D160 TTE20214147
	隐孢子虫 [#]	生活饮用水标准检验方法 微生物指标隐孢子虫 GB/T 5750.12-2006 （6 免疫磁分离荧光抗体法）	0.1 个/10L	两用专用显微镜 N-800GC (TTE20210435)等
贾第鞭毛虫 [#]	生活饮用水标准检验方法 微生物指标贾第鞭毛虫 GB/T 5750.12-2006 （5.1 免疫磁分离荧光抗体法）	0.1 个/10L		
备注：“#”表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至重庆市华测检测技术有限公司，在资质范围内，CMA 证书编号为 222220340181.				

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 10 页 共 15 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:			
样品类型	生活饮用水	采样人员	孙彪、黄冰
采样点名称	毛家岭水厂出厂水采样点 11:25	样品状态	无色、透明、无异味、无浮油
采样方法	GB/T 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存		
采样时间	2022-12-02	检测日期	2022-12-02~2022-12-12
检测结果:			
检测项目	结 果	中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)	单 位
色度	<5	15	度
肉眼可见物	无	无	/
浑浊度	<0.5	1	NTU
臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味	/
pH 值	7.73	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	50	450	mg/L
铁	<0.0009	0.300	mg/L
锰	0.00015	0.1	mg/L
铜	0.00122	1.0	mg/L
锌	0.0208	1.0	mg/L
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	0.002	mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.050	0.3	mg/L
硫酸盐	4.30	250	mg/L
氯化物	5.45	250	mg/L
溶解性总固体	84	1000	mg/L
氟化物	<0.1	1.0	mg/L
氰化物	<0.002	0.05	mg/L
砷	0.00150	0.01	mg/L
硒	<0.0004	0.01	mg/L
汞	<0.0001	0.001	mg/L
镉	<0.00006	0.005	mg/L

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 11 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果	中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)	单 位
铬 (六价)	<0.004	0.05	mg/L
铅	0.00008	0.01	mg/L
铝	0.0271	0.2	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.25	10	mg/L
三氯甲烷	0.0155	0.06	mg/L
四氯化碳	<0.00021	0.002	mg/L
菌落总数	未检出	100	CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL
总 α 放射性	<0.016	0.5	Bq/L
总 β 放射性	<0.028	1	Bq/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.74	3	mg/L
氨氮 (以 N 计)	<0.02	0.5	mg/L
银	<0.00003	0.05	mg/L
钠	4.26	200	mg/L
锑	0.00034	0.005	mg/L
钡	0.0177	0.7	mg/L
镍	0.00016	0.02	mg/L
钼	0.00043	0.07	mg/L
铍	<0.00003	0.002	mg/L
硼	0.00191	0.5	mg/L
铊	<0.00001	0.0001	mg/L
硫化物	<0.02	0.02	mg/L
三氯乙烯	<0.00019	0.07	mg/L
四氯乙烯	<0.00014	0.04	mg/L
氯乙烯	<0.00017	0.005	mg/L

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 12 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果	中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)	单 位
1,1-二氯乙烯	<0.00012	0.03	mg/L
1,2-二氯乙烯	<0.00012	0.05	mg/L
三溴甲烷	<0.00012	0.1	mg/L
二氯甲烷	<0.00003	0.02	mg/L
1,2-二氯乙烷	<0.00006	0.03	mg/L
1,1,1-三氯乙烷	<0.00008	2	mg/L
二氯一溴甲烷	0.00548	0.06	mg/L
一氯二溴甲烷	0.00078	0.1	mg/L
三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一 溴甲烷、三溴甲烷的总 和)	0.358	该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值 的比值之和不超过 1	/
六六六(总量)	<0.00001	0.005	mg/L
滴滴涕	<0.00002	0.001	mg/L
敌敌畏	<0.00005	0.001	mg/L
林丹	<0.00001	0.002	mg/L
乐果	<0.0001	0.08	mg/L
对硫磷	<0.0001	0.003	mg/L
甲基对硫磷	<0.0001	0.02	mg/L
苯	<0.00004	0.01	mg/L
甲苯	<0.00011	0.7	mg/L
乙苯	<0.00006	0.3	mg/L
二甲苯(总量)	<0.00013	0.5	mg/L
氯化氰(以 CN-计)	<0.01	0.07	mg/L
二氯乙酸	0.042	0.05	mg/L
三氯乙酸	0.058	0.1	mg/L
2,4,6-三氯酚	<0.00004	0.2	mg/L
七氯	<0.0002	0.0004	mg/L
马拉硫磷	<0.0001	0.25	mg/L
五氯酚	<0.00003	0.009	mg/L

检测结果

报告编号: A2220024266117 第 13 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果	中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)	单 位
六氯苯	<0.00002	0.001	mg/L
灭草松	<0.0002	0.3	mg/L
百菌清	<0.0004	0.01	mg/L
毒死蜱	<0.002	0.03	mg/L
莠去津 (阿特拉津)	<0.000078	0.002	mg/L
溴氰菊酯	<0.0002	0.02	mg/L
2,4-滴	<0.00005	0.03	mg/L
1,2-二氯苯	<0.00003	1	mg/L
1,4-二氯苯	<0.00003	0.3	mg/L
三氯苯 (总量)	<0.00004	0.02	mg/L
六氯丁二烯	<0.00011	0.0006	mg/L
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	<0.00009	0.008	mg/L
环氧氯丙烷	<0.0001	0.0004	mg/L
苯乙烯	<0.00004	0.02	mg/L
氯苯	<0.00004	0.3	mg/L
微囊藻毒素-LR	<0.00006	0.001	mg/L
苯并 (a) 芘	<0.0000014	0.00001	mg/L
三氯乙醛	<0.001	0.01	mg/L
丙烯酰胺	<0.00005	0.0005	mg/L
草甘膦	<0.025	0.7	mg/L
呋喃丹	<0.000125	0.007	mg/L
隐孢子虫 [#]	<0.1	<1	个/10L
贾第鞭毛虫 [#]	<0.1	<1	个/10L
游离氯	0.42	4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量)	mg/L
亚氯酸盐	<0.04	0.7	mg/L
氯酸盐	<0.23	0.7	mg/L
甲醛	<0.05	0.9	mg/L
溴酸盐	<0.005	0.01	mg/L

检 测 结 果

报告编号: A2220024266117

第 14 页 共 15 页

续上表:


检测项目	结 果	中华人民共和国国家标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)	单 位
总氯	0.60	3 (出厂水中限值) ≥0.5 (出厂水中余量)	mg/L
二氧化氯	/	/	mg/L
臭氧	/	/	mg/L
一氯胺	/	/	mg/L

检测结果

报告编号: A2220024266117

第 15 页 共 15 页

附: 采样照片

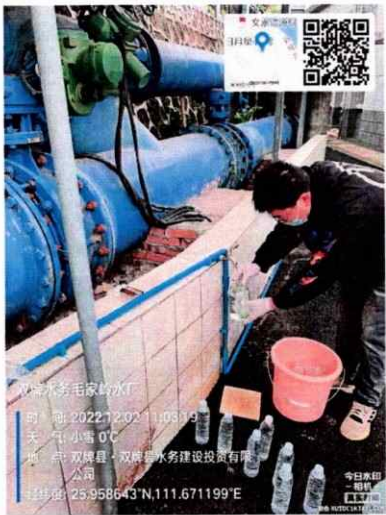

报告结束